

FIGYELMEZTETÉSEK

- A fényforrás nem cserélhető LED típusú.
- Fotobiológiai veszély: RG1 75cm-en.
- Működési hőmérséklet-tartomány: -30°C és +50°C között.
- Cserélje ki a akkumulátort, ha a megfelelő töltési idő után nem éri el a névleges tartományt.
- Az akkumulátor cseréjéhez vagy egyéb javításokhoz forduljon hivatalos szervizközponthoz, és kérje az eredeti pótalkatrészek használatát. Ennek elmulasztása veszélyeztetheti a készülék biztonságát.
- A termék újratölthető és kiterjesztett hőűrésű LiFePO4 akkumulátorokat tartalmaz, amelyeket a megfelelő hulladékgyűjtőkben kell megsemmisíteni.

LED JELZÉSEK

- FOLYAMATOS ZÖLD: hálózati tápellátás rendben, nincs hiba.
- VILLOGÓ ZÖLD: teszt esemény fut.
- FOLYAMATOS PIROS: lámpa hiba vagy hiányzó akkumulátor.
- VILLOGÓ PIROS: akkumulátor hiba.
- FOLYAMATOS ZÖLD MELYBEN PIROS VILLOG: teszt kikapcsolva, lámpa gátló üzemmódban.

Gátló üzemmód funkció: önkéntes áramszünet esetén kikapcsolható a vészvilágítás az akkumulátorok kímélése érdekében és addig marad ebben az állapotban, amíg a kezelő helyre nem állítja a "véshelyzetre kész" állapotot a kontaktus visszakapcsolásával.

Nyugalmi üzemmód funkció: önkéntes áramszünet esetén kikapcsolható a vészvilágítás az akkumulátorok kímélése érdekében, de a rendszer automatikusan visszaáll "véshelyzetre kész" állapotra, amikor a hálózati tápellátás visszatér. Nyugalmi üzemmód csoportosan távolról az INICOM vezérlőegységen keresztül aktiválható.

SZINKRONIZÁLÁSI ELJÁRÁS AZ ÖNMŰKÖDŐ FUNKCIONÁLIS ÉS AUTONÓMIA TESZTEKHEZ

Győződjön meg arról, hogy a készüléket 230 V-os tápfeszültség táplálja.

- Távolítsa el az eszközt a falra szerelt aljzatából.
- Tegye vissza az eszközt a falra szerelt aljzatába.

Megjegyzés: ezt az eljárást minden lámpán el kell végezni. Példa: ha azt szeretné, hogy a lámpa hétfő reggelente végezze el a tesztek, akkor a műveletet hétfőn napközben (pl. 09:00) kell elvégezni.






Alternatív megoldás:

Győződjön meg arról, hogy a készüléket 230 V-os tápfeszültség táplálja.

Tiltsa le a tesztek a gátló mód kapcsolójával vagy az INICOM OFF gombja segítségével.

Várjon 10 másodpercet.

- Engedélyezze újra a tesztek a gátló mód kapcsolójával vagy az INICOM ON gombja segítségével.

	230V 50/60Hz	COSφ				Állandó (M) Készenléti (N/M)	lm KÉSZENLÉTI	lm ÁLLANDÓ	
DZAA36	50mA	0,65	30 LED	16 - 1,56 - 26 - 36	2 x 3,2V 3,3Ah	M - N/M	1000 - 800 - 650 - 500	1000	126
DZAA24	25mA	0,65	30 LED	16 - 1,56 - 26 - 36	3,2V 3,3Ah	M - N/M	510 - 410 - 340 - 260	510	126

DCGIINEDEXIAAR-R100

DEXIA ARTIC

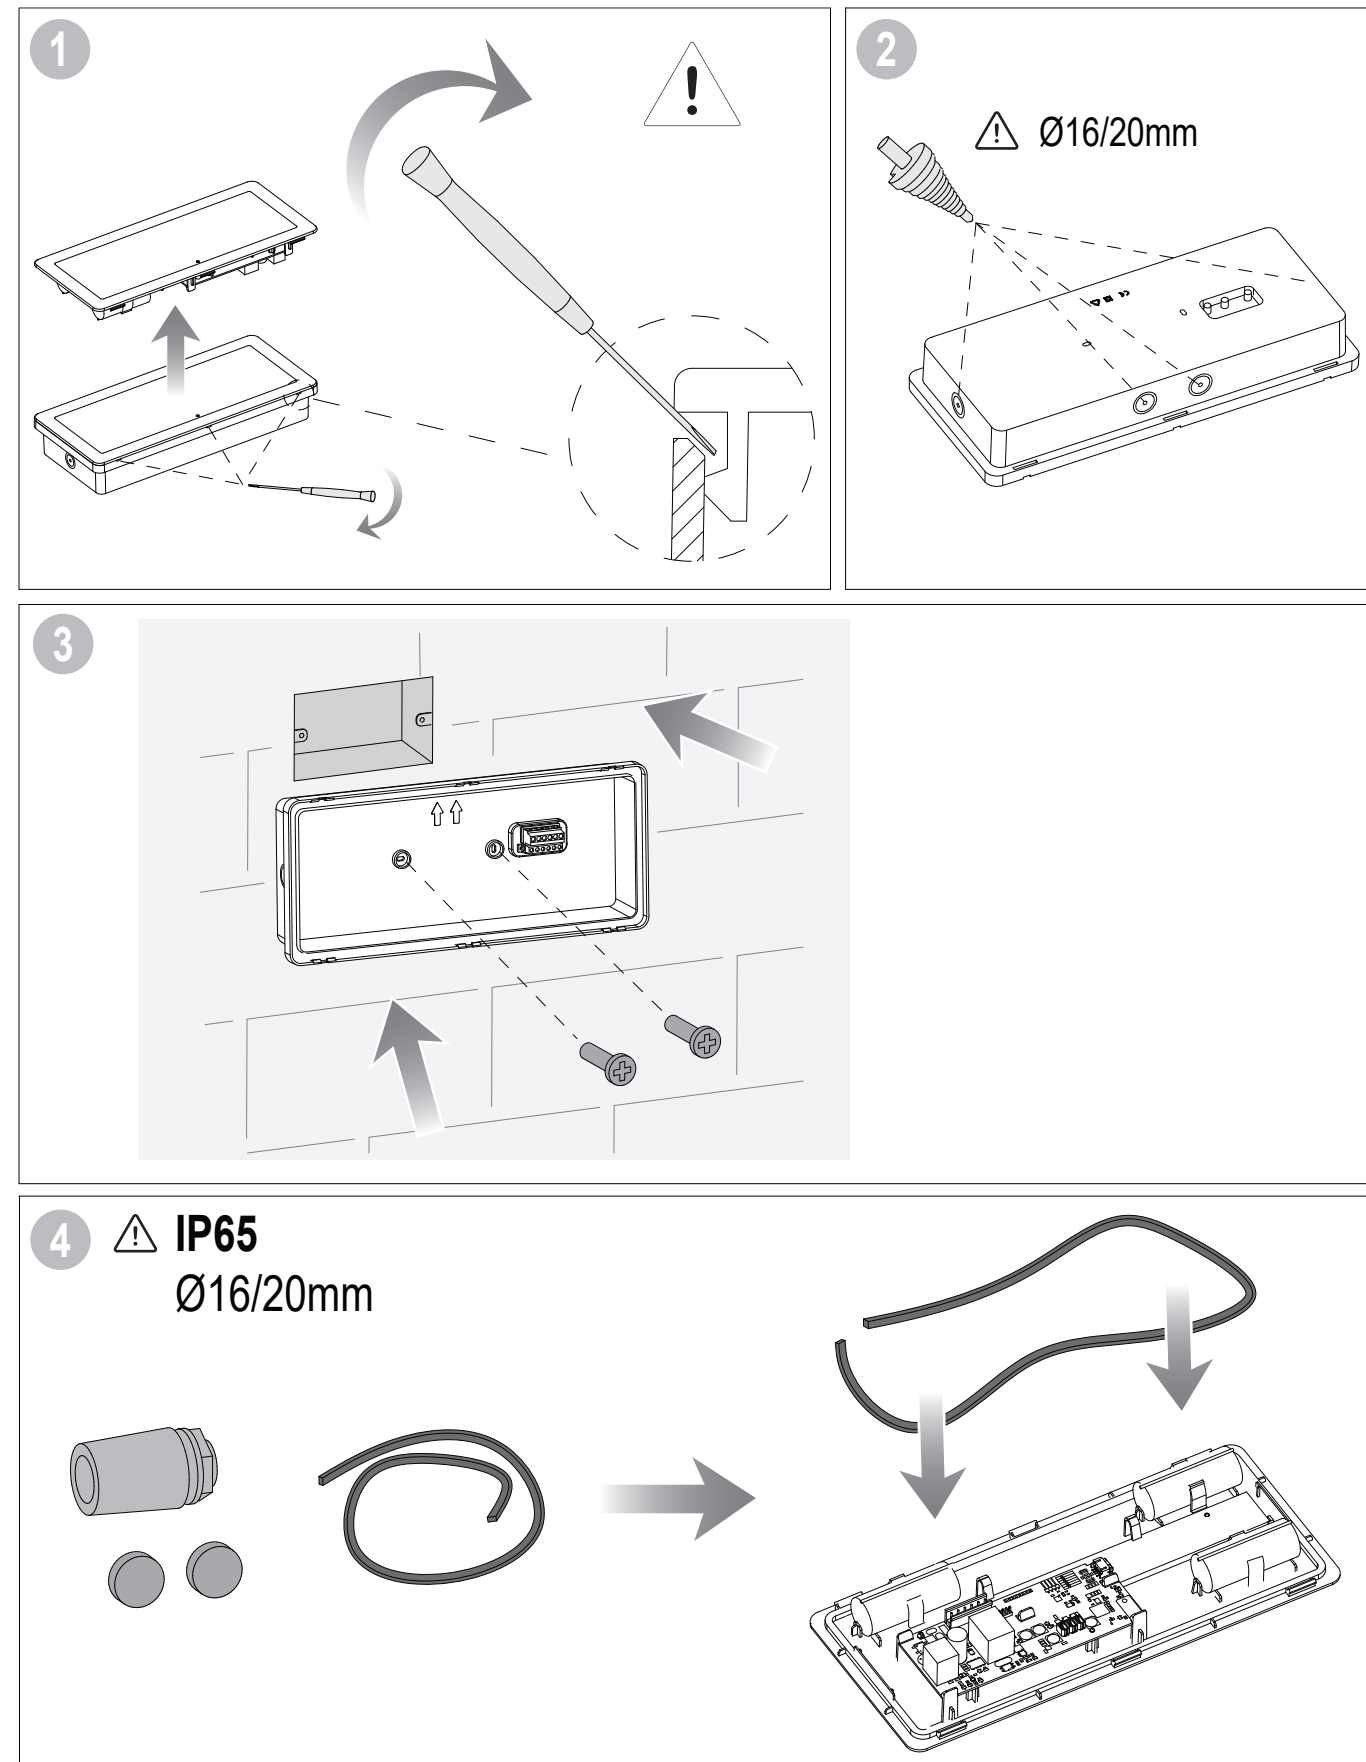

IP65

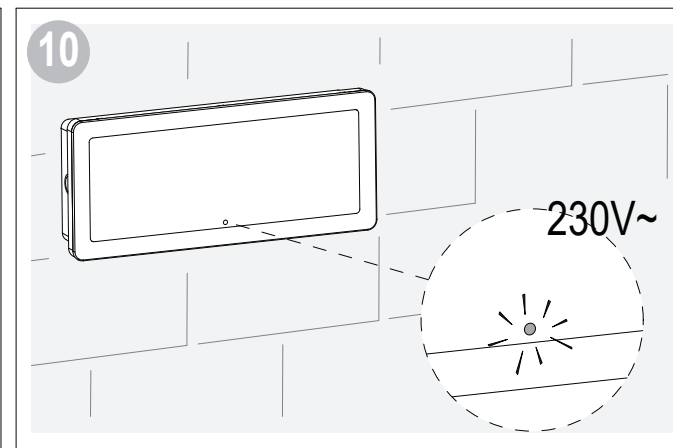
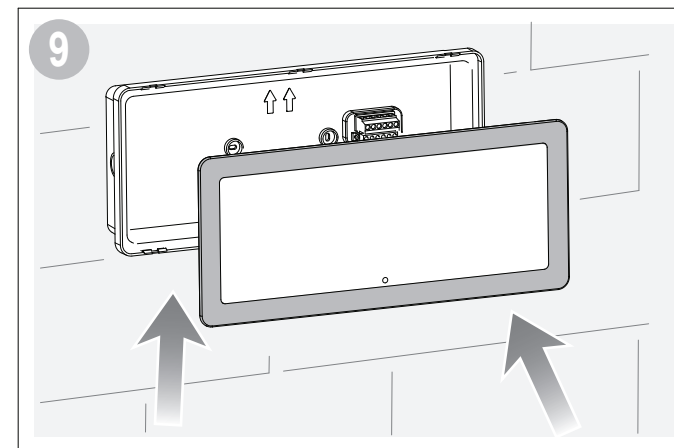
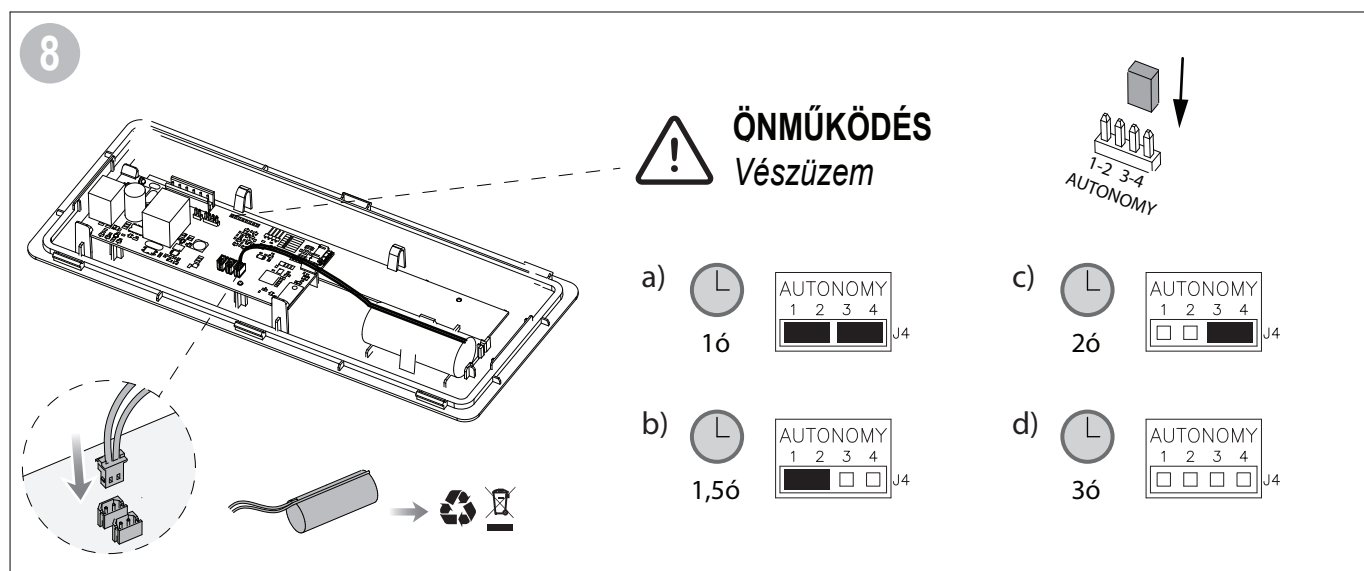
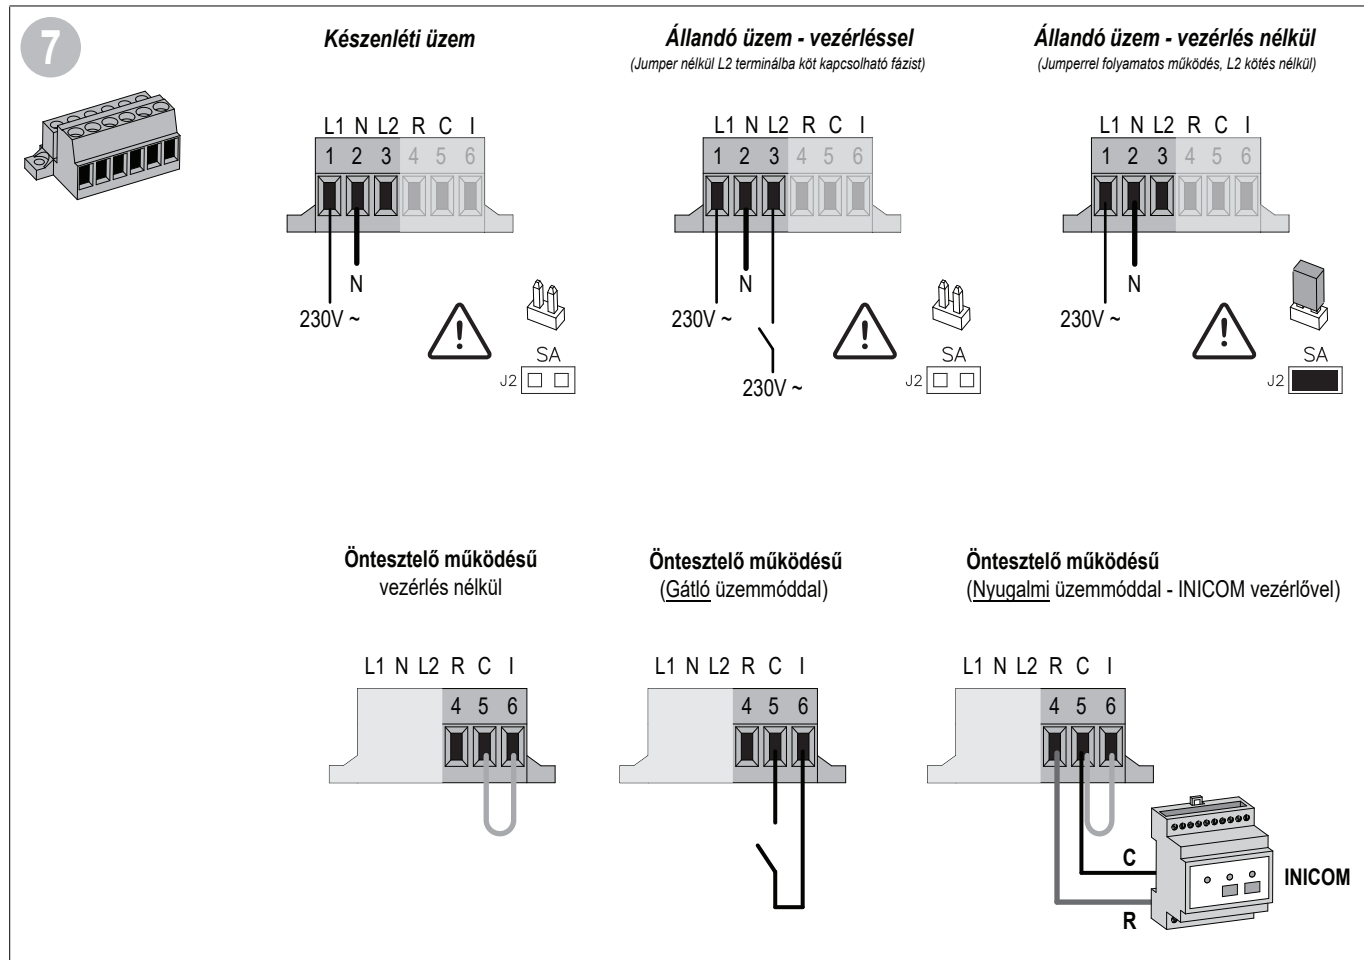
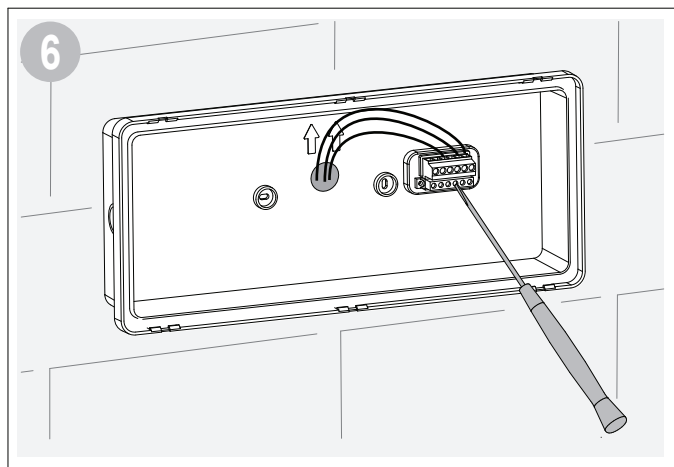
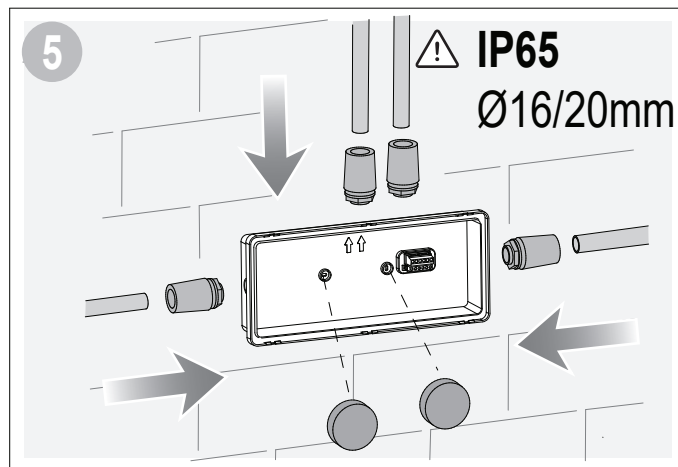

inim
ELECTRONICS

EN 60598-2-22; EN 60598-1; EN 62031; EN 62778; EN 61347-2-13;
EN 61347-2-7; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

TELEPÍTŐI LEÍRÁS

Állandó és készenléti üzemre állítható **Öntesztelő** működésű (kód: DZAA**) eszközökhöz





11 (SE = N/M) Készenléti üzem / (SA = M) Állandó üzem konfigurációs matrica

X	0	*BCE*	60	SE (N/M), 16
X	0	*BCE*	90	SE (N/M), 1,56
X	0	*BCE*	120	SE (N/M), 26
X	0	*BCE*	180	SE (N/M), 36
X	1	*BCE*	60	SA (M), 16
X	1	*BCE*	90	SA (M), 1,56
X	1	*BCE*	120	SA (M), 26
X	1	*BCE*	180	SA (M), 36

A CÍMKÉT AZ ÖN ÁLTAL VÁLASZTOTT KONFIGURÁCIÓNAK MEGFELELŐEN HELYEZZE FEL A TERMÉKRE